


## ALARMAUSRÜSTUNG FÜR ALTÖL. ZWEISTUFIGE.

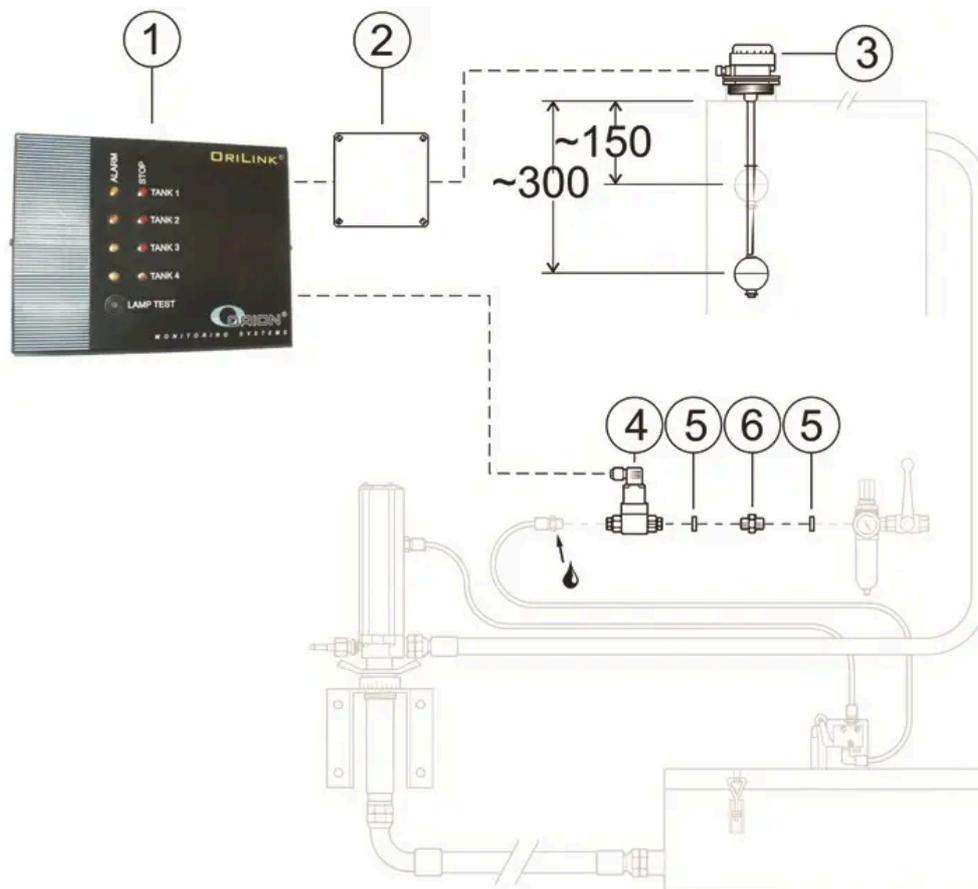

Part No  
SPEC8042

## TECHNISCHE DATEN

### ALARMAUSRÜSTUNG FÜR ALTÖL. ZWEISTUFIGE.

Einheit kann 6 verschiedene Magnetventilen (24DC) steuern. Zwischen Pos 1 und 2 muss man EX Kabel haben. (23164. Kontrollbox 23430EX la Barrier 23187, Niveuwacht 23132 und 4 Magnetventilen 48059.

#### TECHNISCHE DATEN

Part No	SPEC8042
Zollkodex	85371010