


## ALARMAUSRÜSTUNG FÜR ALTÖL. ZWEISTUFIGE

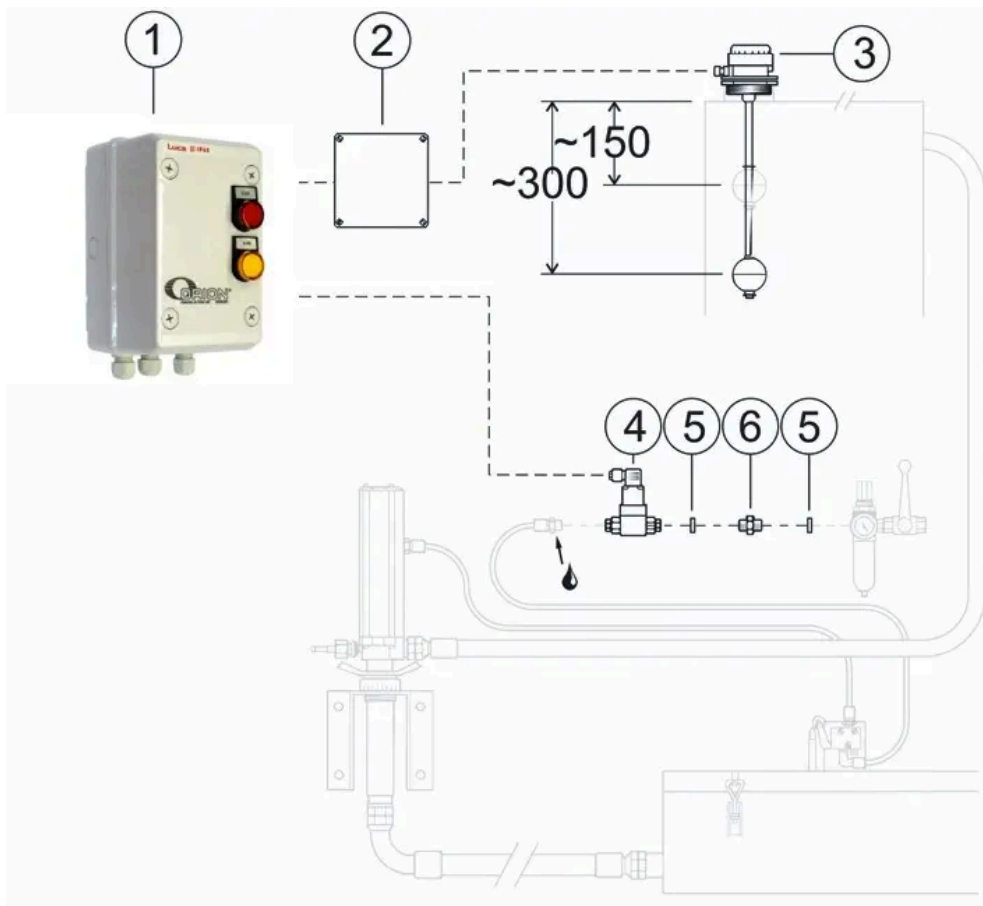

Part No  
SPEC8043

## TECHNISCHE DATEN

### ALARMAUSRÜSTUNG FÜR ALTÖL. ZWEISTUFIGE

Einheit kann 6 verschiedene Magnetventilen (24DC) steuern. Zwischen Pos 2 und 3 muss man EX Kabel haben. (23164. Kontrollbox 23195 EX Ia Barrier 23187, Niveuwacht 23132 und 4 Magnetventilen 48059.

#### TECHNISCHE DATEN

Part No	SPEC8043
Spannung	110-240 V AC
Zollkodex	85371010