


EQUIPO DE DOS FASES DE ALARMA PARA ACEITE USADO

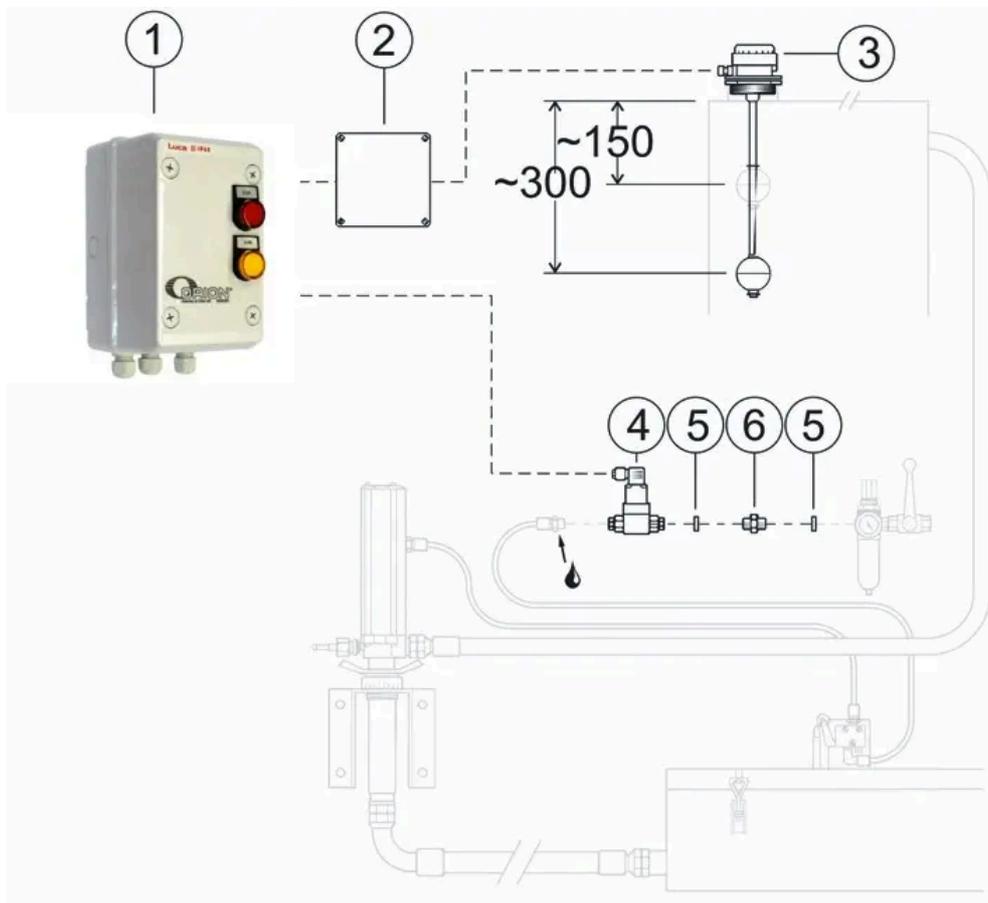

Part No
SPEC8043

DATOS TÉCNICOS

EQUIPO DE DOS FASES DE ALARMA PARA ACEITE USADO

El equipo se clasifica de EX de acuerdo con las regulaciones de manejo de aceite usado. La caja puede manejar 6 diversas válvulas de solenoide. 1 Panel de control 23195 Interruptor de nivel 231324 Válvula solenoide 480592 Caja Ex ia 23187

DATOS TÉCNICOS

Part No	SPEC8043
Voltaje	110-240 V AC
Código HS	85371010